




Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Direcția generală prevenție



RECOMANDĂRI


privind asigurarea securității antiincendiară în perioada desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice

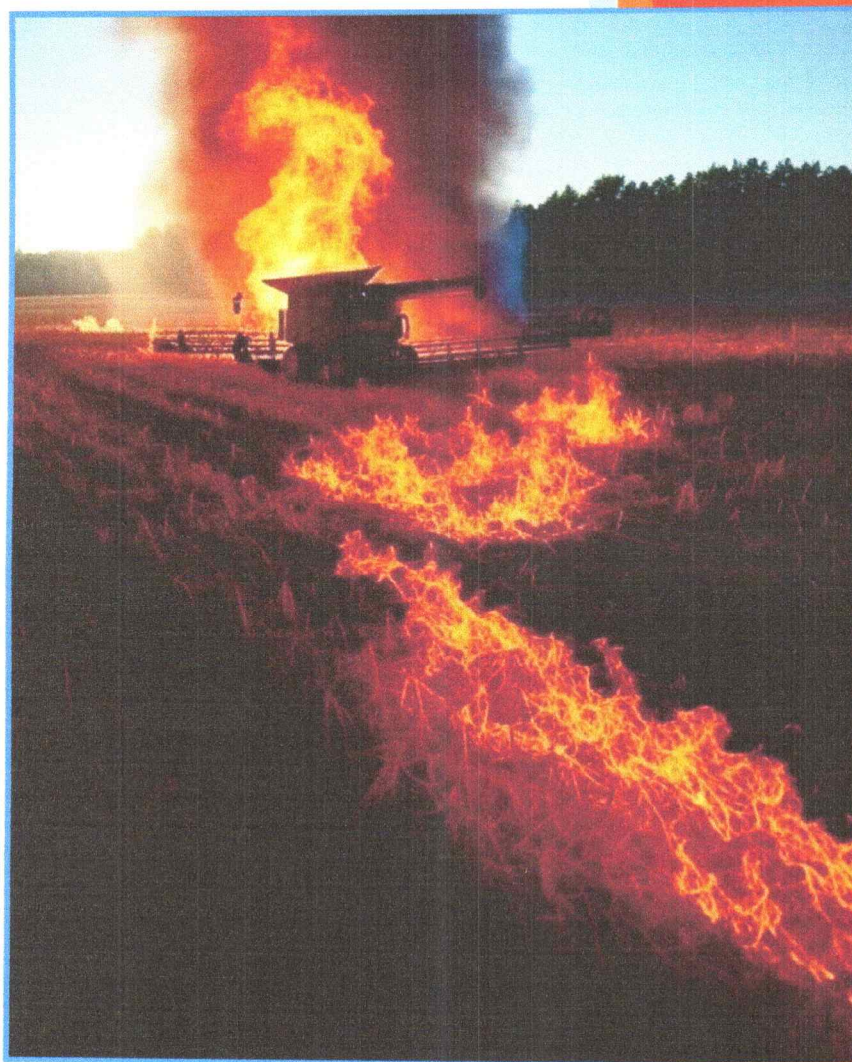

Întru neadmiterea cazurilor de producere a incendiilor în lanurile cu cereale, locurile de depozitare și prelucrare a cerealelor și culturilor tehnice, precum și minimalizarea riscului de producere a situațiilor de urgență în perioada de recoltare, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea asigurării unui înalt nivel de siguranță, recomandă respectarea cu strictețe a cerințelor prevederilor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.

Recoltarea cerealelor și pregătirea nutrețurilor

1. Administratorii entităților economice antrenate în campania de recoltare sunt obligați:

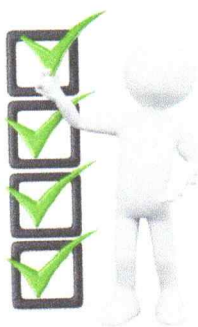

1) să asigure regimul de protecție contra incendiilor în perioada campaniei de recoltare;

2) să elaboreze măsuri organizatorice, tehnice și ingineresti de apărare împotriva incendiilor în perioada vizată;

3) personalul antrenat în campanie trebuie să organizeze în regim 24/24 serviciul de pază cu tehnica de intervenție la incendii existentă în gospodării și la obiective, precum și a tehnicii agricole reutilitate;

4) să divizeze masivele cerealiere în sectoare cu aria de maxim 30 ha și să asigure izolarea acestora, precum și de-a lungul drumurilor, căilor ferate adiacente și fâșiilor forestiere prin fâșii cosite cu lățimea de cel puțin 6 metri și arate cu lățimea de cel puțin 4 metri;

5) să organizeze dotarea punctelor de recoltare cu posturi de stingere a incendiilor, amenajate pe platforme mobile (remorci) pentru asigurarea intervenției rapide. Lanurile în care se efectuează lucrări de recoltare trebuie dotate cu tractoare cu pluguri, discuitoare și cisterne cu apă, care se deplasează concomitent cu combinele.

2. Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor, tehnica și utilajele agricole trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1) sistemele de aprindere, de alimentare, carburatie și distribuție să fie perfect reglate pentru a preveni exploziile false;


2) rezervoarele de combustibil și întreaga instalație de alimentare cu carburanți să fie etanșă și fără pierderi de carburanți;

3) instalațiile electrice să dispună de toate conexiunile bine fixate și bine izolate; conductoarele și siguranțele să fie dimensionate corespunzător; acumulatorul să fie fixat și să aibă capac de protecție;

4) țevile de eșapament trebuie prevăzute cu tobe (dispozitive) pentru reținerea scânteilor;

5) se curăță în mod obligatoriu toba de eșapament.



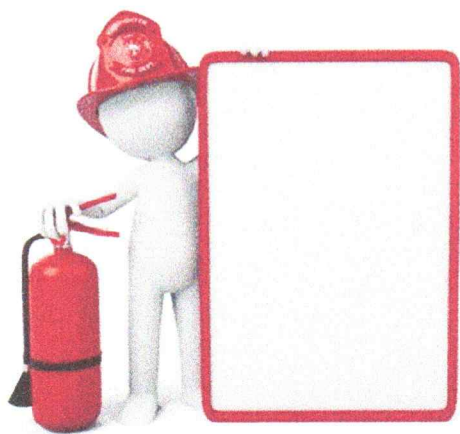

3. Mașinile agricole și autovehiculele trebuie dotate cu câte un stingător cu pulbere și CO₂ cu capacitate de 10 litri, suplimentar combinele trebuie dotate cu câte un vas (bidon) cu apă de 100 litri, o mătură de nuiele cu coadă de 3-4 metri, hârleț și lopată.

4. Alimentarea tehnicii cu carburanți și lubrifianți se efectuează doar în punctele de alimentare special amenajate, fiind interzise transportul și transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, precum și alimentarea în lanuri sau la distanțe mai mici de 100 metri față de acestea.

5. Se interzice efectuarea lucrărilor de reparații a tehnicii în lanuri, depozite sau la distanțe mai mici de 100 metri față de acestea.



6. Se interzice fumatul și utilizarea focului deschis în lanuri, arii, miriști, pe combine și utilaje ce transportă cereale și paie sau la mai puțin de 100 metri de punctele de seceriș, recoltare și depozitare a produselor agricole.

7. Evacuarea paielor de pe miriști se execută în cel mult 2 zile după recoltare.

8. Se interzice arderea paielor sau altor resturi vegetale pe câmp sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea prin ardere a dăunătorilor pe miriști.

9. Taberele temporare de câmp trebuie amplasate la o distanță de minim 100 metri de la masivele de cereale, locurile de treierat, etc. În jurul taberelor de câmp și a locurilor de treierat se ară o fâșie cu lățimea de minimum 4 metri





10. Depozitele de cereale trebuie amenajate în clădiri separate. Porțile lor să se deschidă în exterior și să nu fie blocate.

11. La păstrarea cerealelor în grămezi, distanța de la vârful grămezii până la elementele de acoperire combustibile, precum și până la corpurile de iluminat și cablurile electrice, trebuie să fie de cel puțin 0,5 metri

12. În locurile de transportare a cerealelor prin golurile barierelor antifoc trebuie instalate porți cu limită de rezistență la foc EI 15.


13. Se interzice:

- 1) păstrarea cerealelor împreună cu diferite materiale și utilaje;
- 2) utilizarea în interiorul încăperilor de depozitare a mașinilor de curățat și a altor mașini cu motoare cu ardere internă;
- 3) exploatarea mecanismelor mobile cu porțile din ambele părți ale depozitului închise;

4) punerea în funcție (aprinderea) uscătoriilor care funcționează cu combustibil solid, utilizând în acest scop lichide ușor inflamabile și lichide combustibile, iar la uscătoriile care funcționează cu combustibil lichid utilizarea torțelor pentru pornirea lor;

5) exploatarea uscătoriilor la care sunt defectate aparatele de control a temperaturii, a sistemului automat de deconectare a debitării combustibilului la stingerea flăcării din focar, precum și a sistemului de electroaprindere sau dacă acestea lipsesc;

6) turnarea cerealelor la un nivel care depășește nivelul benzii de transportor și admiterea frecării benzii de elementele transportorului.

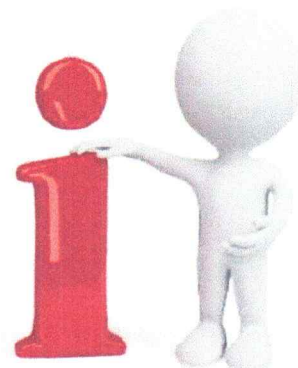

14. Verificarea temperaturii cerealelor în timpul funcționării uscătoriei trebuie realizată prin luarea de probe la fiecare 2 ore.

15. Uscătoria mobilă trebuie instalată la o distanță de cel puțin 10 metri de la clădirea depozitului de cereale.

16. Focarele uscătoriilor trebuie construite astfel, încât scântele să nu iasă din ele. Coșurile de fum trebuie utilizate cu stingătoare de scântei, iar în locurile de trecere prin elementele de construcții combustibile trebuie executate din elemente incombustibile.

17. La ventilarea cerealelor în depozite ventilatoarele trebuie instalate la o distanță de cel puțin 2,5 metri de la pereții combustibili. Conductele de aer se execută din materiale incombustibile.

18. Păstrarea rezervelor de nutreț fibros se admite numai în construcții anexe sau încorporate, separate de clădirile fermelor prin pereți plini (pereți despărțitori) și planșee cu limita de rezistență la foc de minimum REI 45.



19. Construcțiile anexe și cele încorporate trebuie să aibă ieșiri nemijlocit în exterior.

20. Stogurile, șoproanele și stivele de nutreț fibros trebuie amplasate la distanțe de cel puțin 15 metri de la liniile de energie electrică, 20 metri de la drumuri și 50 metri de la clădiri, instalații și zone forestiere.

21. Terenurile pentru amplasarea stogurilor, precum și a perechilor de stoguri sau stive trebuie arate pe perimetru pe o fâșie nu mai îngustă de 4 metri. Distanța de la marginea fâșiei până la stog trebuie să fie de cel puțin 15 metri, iar între stoguri din grupuri – de cel puțin 5 metri.

22. Aria fundației unui stog nu poate depăși 100 m², iar cea a stivei de fân sau paie presate nu poate depăși 400 m².

23. Distanța de siguranță între stive, șoproane și stoguri aparte trebuie adoptată de cel puțin 20 metri. În cazul în care stivele, șoproanele și stogurile se așază în perechi, distanța între stive și șoproane trebuie prevăzută de cel puțin 6 metri, iar între perechile acestora de cel puțin 30 metri.

24. Unitățile tehnice utilizate la depozitele de nutreț fibros trebuie dotate cu stingătoare de scântei.

25. Tractoarele de tracțiune în timpul executării lucrărilor de descărcare nu se pot apropia de stive la distanțe mai mici de 3 metri.

În caz de situații de urgență, apălați






Министерство Внутренних Дел
Генеральный Инспекторат по Чрезвычайным Ситуациям
Главное Управление Превенции




РЕКОМЕНДАЦИИ по обеспечению противопожарной безопасности в период проведения сбора зерновых культур

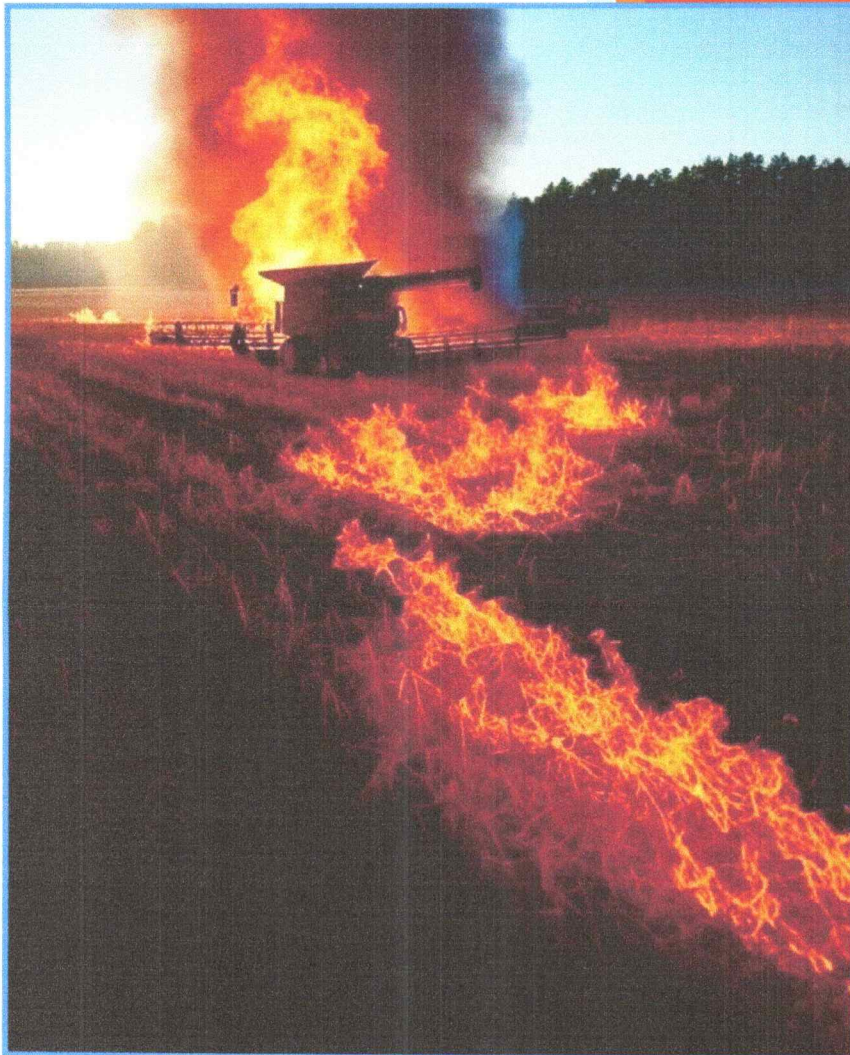

В целях недопущения случаев возникновения пожаров на зерновых участках, в местах хранения и переработки зерновых культур, а также минимизации риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период сбора урожая, Генеральный Инспекторат по Чрезвычайным Ситуациям, в целях обеспечения высокого уровня безопасности, рекомендует строго соблюдать требования положений и правил противопожарной защиты.

Сбор зерна и приготовление корма

1. Руководители экономических объектов, принимающие участие в сборе урожая, обязаны:

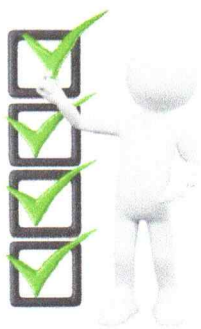

1) обеспечить режим противопожарной безопасности в период сбора урожая;

2) разработать организационные, технические и инженерные меры противопожарной безопасности для всего периода;

3) организовать дежурство пожарных команд в режиме 24/24 с использованием существующей в данном хозяйстве или на объекте техники пожаротушения, а также, техники, двойного назначения;

4) организовать процесс разделения зерновых массивов на участки площадью не более 30 га методом прокосов шириной не менее 6 метров. В местах прилегания полей к шоссе и железным дорогам, а также к лесным массивам, обеспечить прокосы шириной не менее 6 метров с пропашкой шириной не менее 4 метров;

5) организовать оснащение пунктов сбора урожая постами для тушения пожара, установленными на мобильных платформах (прицепах) для обеспечения быстрого реагирования. Поля, на которых ведутся работы по уборке урожая, должны быть оснащены плугами тракторами, водосборниками и цистернами, которые передвигаются вместе с уборочными машинами.

Чтобы быть допущенным к работе по сбору зерна, сельскохозяйственная техника и оборудование должны соответствовать следующим условиям:


6) системы зажигания, подачи топлива, должны соответствовать техническим требованиям производителя;

7) топливные баки и заправочные установки должны быть герметичны и не иметь утечек горюче-смазочных материалов;

8) в электроустановках все соединения надежно закреплены и хорошо изолированы; проводники и предохранители должны соответствовать техническим требованиям; аккумуляторные батареи закреплены на заводских местах в защитном кожухе;

9) выхлопные трубы должны быть оснащены искрогасителями;



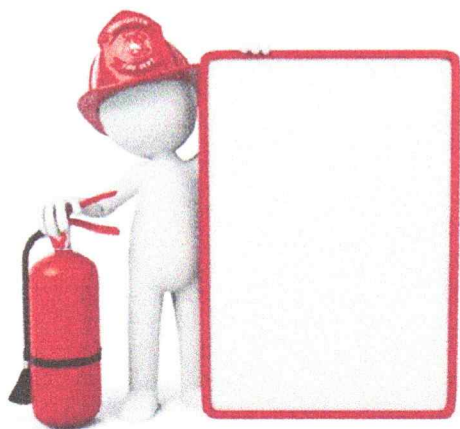

10) в обязательном порядке, проводить очистку выхлопных труб.

2. Сельскохозяйственная техника и автотранспорт должны быть оснащены 10-литровым порошковым и CO₂ огнетушителем, кроме того, комбайн должен быть оснащен 100-литровой емкостью с водой, 3-4-метровой метлой, совком и лопатой.

3. Заправка техники горюче-смазочными материалами должна производиться только на специально оборудованных пунктах заправки, при этом запрещается перевозка и передача горючих жидкостей в открытых емкостях и заправка на полях или на расстоянии менее 100 метров от них.

4. Запрещается проводить ремонтные работы машин на полях, складах или на расстоянии менее 100 метров от них.



5. Курение и использование открытого огня запрещено на полях, нивах, лугах, на комбайнах и машинах, перевозящих зерно и солому, а также в пределах 100 метров от пунктов сбора, заготовки и хранения сельскохозяйственной продукции.

6. Сбор соломы с полей производится не позднее чем через 2 дня после уборки урожая.

7. Сжигание соломы или других растительных остатков на поле или использование открытого огня для уничтожения вредителей на стерне запрещено.

8. Временные полевые лагеря должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров от зерновых полей, мест обмола и т.д. Вокруг полевых лагерей и мест обмола должна быть вспахана полоса шириной не менее 4 метров.



9. Зернохранилища должны располагаться в отдельных зданиях. Их двери должны открываться наружу беспрепятственно.




10. Безопасное расстояние от верха насыпи, при хранении зерна, должно составлять не менее 0,5 метра до горючих покрытий, а также до светильников и электрических кабелей.

11. В местах транспортировки зерна через проемы противопожарных преград должны быть установлены ворота с пределом огнестойкости EI 15.

12. Запрещено:

- 1) хранение зерна вместе с различными материалами и машинами;
- 2) использование внутри складских помещений уборочных машин и других машин с двигателями внутреннего сгорания;
- 3) работа передвижных механизмов, при закрытых воротах с обеих сторон склада;
- 4) запуск (розжиг) сушилок, работающих на твердом топливе, с использованием для этих целей легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, а в сушилках, работающих на жидком топливе- использование факелов для их розжига;
- 5) эксплуатация сушилок, в которых неисправны или отсутствуют приборы контроля температуры, система автоматического отключения подачи топлива при погасании пламени в топке и система электророзжига;
- 6) насыпанные зерна на уровне, превышающем уровень конвейерной ленты, и допущение трения ленты элементов конвейера.

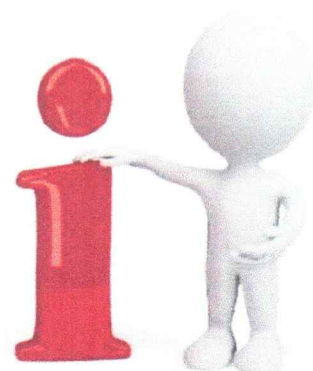

13. Проверку температуры зерна во время работы сушилки следует проводить путем отбора проб каждые 2 часа.

14. Мобильная сушилка должна быть установлена на расстоянии не менее 10 метров от здания зернохранилища.

15. Сушильные фитили должны быть установлены так, чтобы из них не вылетали искры. Дымоходы должны быть оборудованы искрогасителями, а в местах, где они проходят через горючие элементы конструкции, должны быть выполнены из негорючих элементов.

16. При вентиляции зерна на складах вентиляторы должны быть установлены на расстоянии не менее 2,5 метров от горючих стен. Воздуховоды должны быть изготовлены из негорючих материалов.

Хранение кормовых

17. Хранение запасов кормовых допускается только в пристроенных или встроенных пристройках, отделенных от хозяйственных построек сплошными стенами (перегородками) и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45.



18. Пристроенные и встроенные пристройки должны иметь прямые выходы наружу.

19. Склады, навесы и штабеля кормовых должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от линий электропередач, 20 метров от дорог и 50 метров от зданий, сооружений и лесных массивов.

20. Территория на которой устанавливаются скирды, должна быть вспахана по периметру полосой не менее 4 метров. Расстояние от края полосы до скирды должно быть не менее 15 метров, а между групповыми скирдами - не менее 5 метров.

21. Площадь стога не должна превышать 100 м², а площадь скирды сена или прессованной соломы не должна превышать 400 м².

22. Безопасное расстояние между штабелями, навесами и отдельными скирдами должно составлять не менее 20 метров. Если штабеля, навесы и скирды размещаются попарно, расстояние между штабелями и навесами должно быть не менее 6 метров, а между парами - не менее 30 метров.

23. Технические установки, используемые для хранения кормовых, должны быть оборудованы искрогасителями.

24. Тяговые трактора при разгрузке не должны приближаться к штабелям на расстояние менее 3 метров.

В случае чрезвычайной ситуации, звоните






Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Direcția Generală Prevenție



MĂSURI PREVENTIVE ÎN PERIOADA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI DE RECOLTARE A CEREALELOR

- Începerea procesului de recoltare cu divizarea masivelor în sectoare cu aria de maxim 30 ha cu delimitarea acestora prin fâșii cosite cu lățimea de minim 6 m și fâșii arate cu lățimea de minim 4 m, eliberate de paie și resturi vegetale.

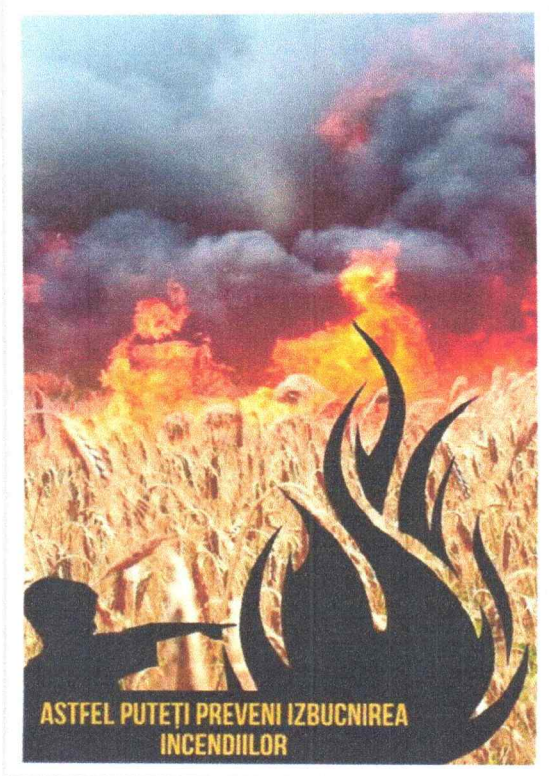

- Asigurarea masivelor cu fâșii arate cu lățimea de minim 4 m de-a lungul drumurilor, căilor ferate adiacente și fâșiilor forestiere.

- Tehnica agricolă, precum și tehnica cu motoare cu ardere internă antrenată în campania de recoltare se va dota cu instalații parascânte, stingătoare de incendiu și plapome din prelată.

- La depozitarea cerealelor se va asigura distanța de la vârful mormanului până la elementele combustibile ale acoperișului, corpurile de iluminat și cablurile electrice de minim 0,5 m.

- Uscătoriile mobile se vor amplasa la o distanță de minim 10 m de la clădirea depozitului de cereale.

- Stogurile și stivele de nutreț fibros se vor amplasa la distanțe de minim 15 m de la liniile de energie electrică, 20 m de la drumuri și 50 m de la clădiri și instalații.

- Interzicerea categorică a fumatului și utilizarea focului deschis în lanuri, arii, miriști, pe combine și autovehicule ce transportă cereale și paie sau la mai puțin de 100 m de punctele de recoltare și depozitare a cerealelor.

- Interzicerea arderii paielor sau altor resturi de vegetație pe lanuri sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea dăunătorilor pe miriști.

Rețineți, conform prevederilor art. 115 al Codului contravențional al RM nr. 218/2008, arderea în câmp deschis a resturilor vegetale de orice proveniență se sancționează cu amendă.

În caz de situații de urgență, apelați

